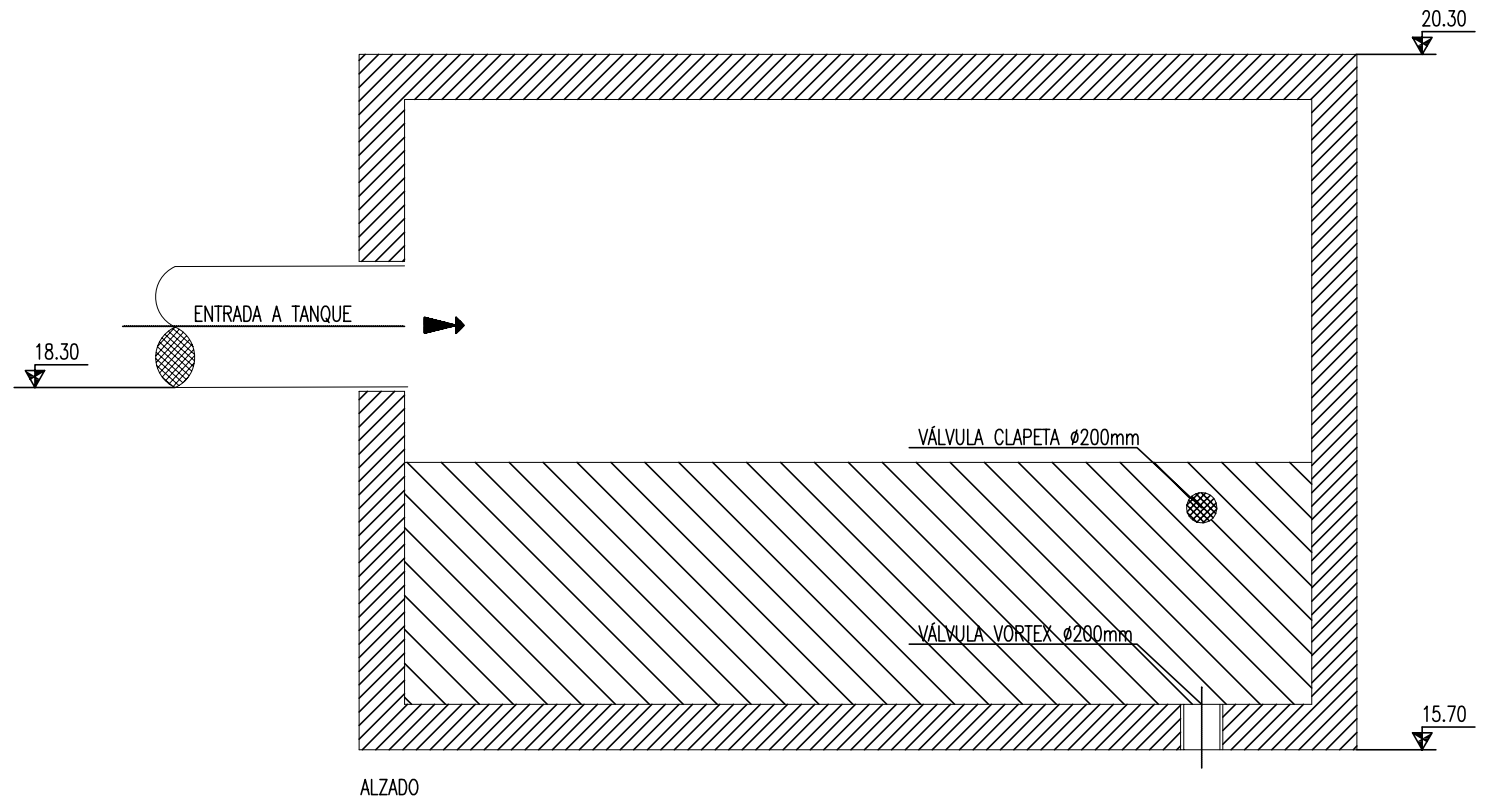

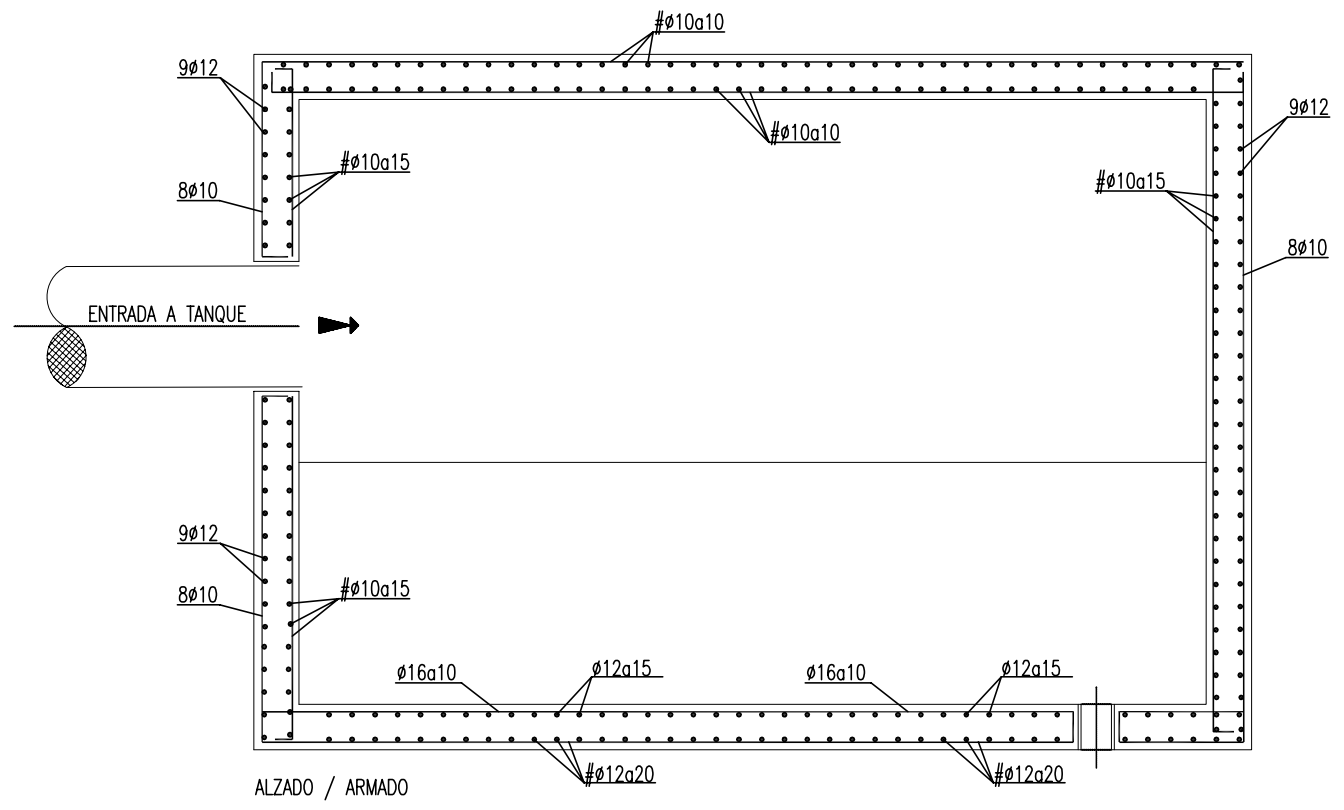

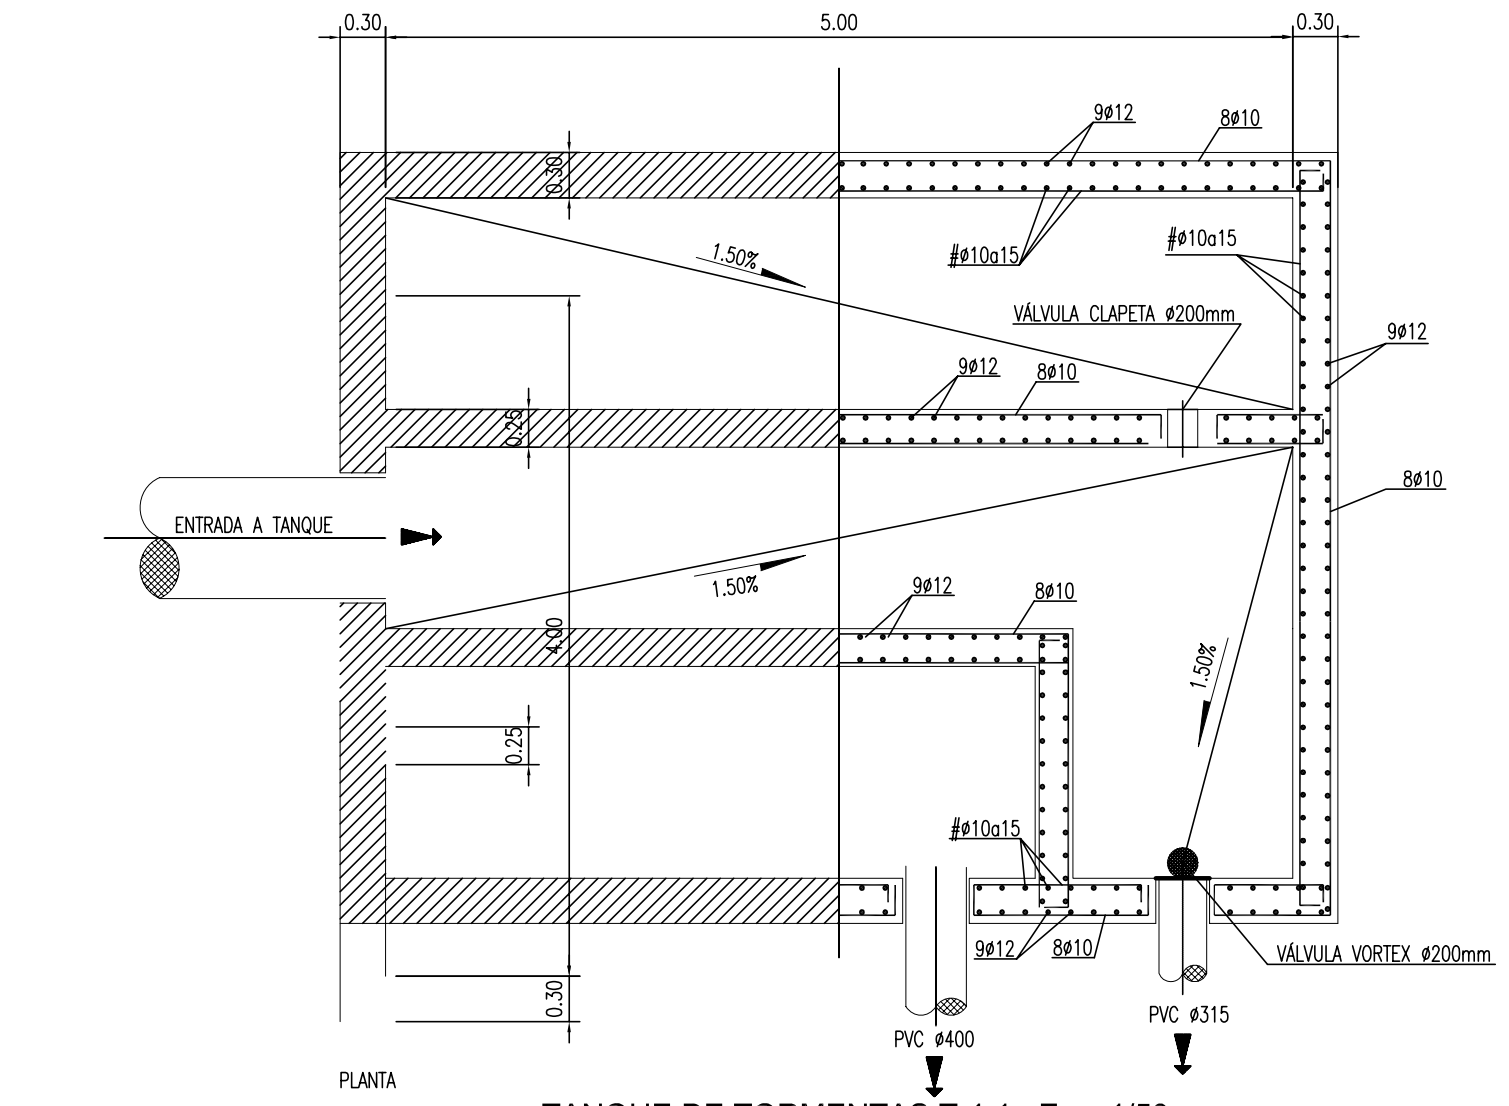

TANQUE DE TORMENTAS T-1.1 Esc. 1/50

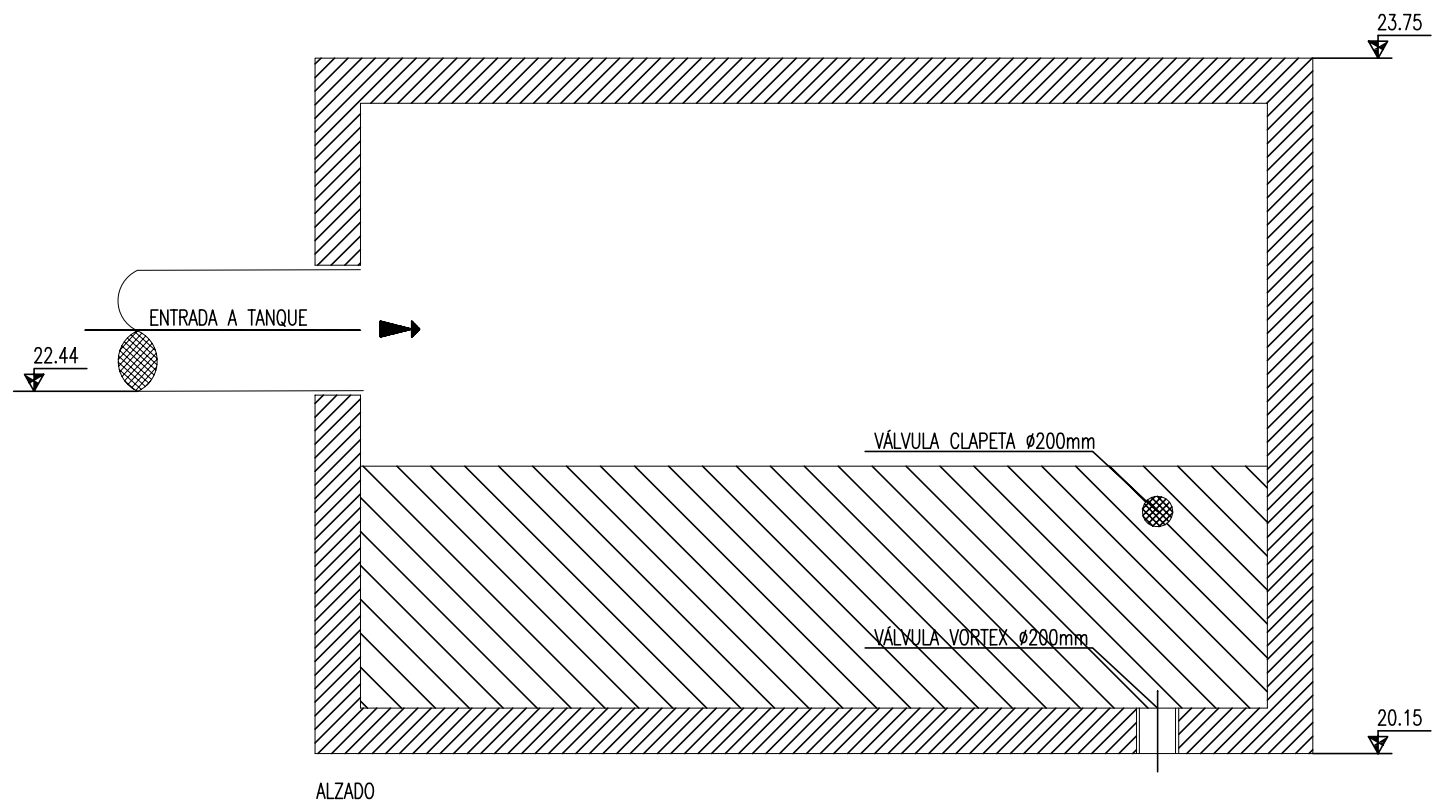

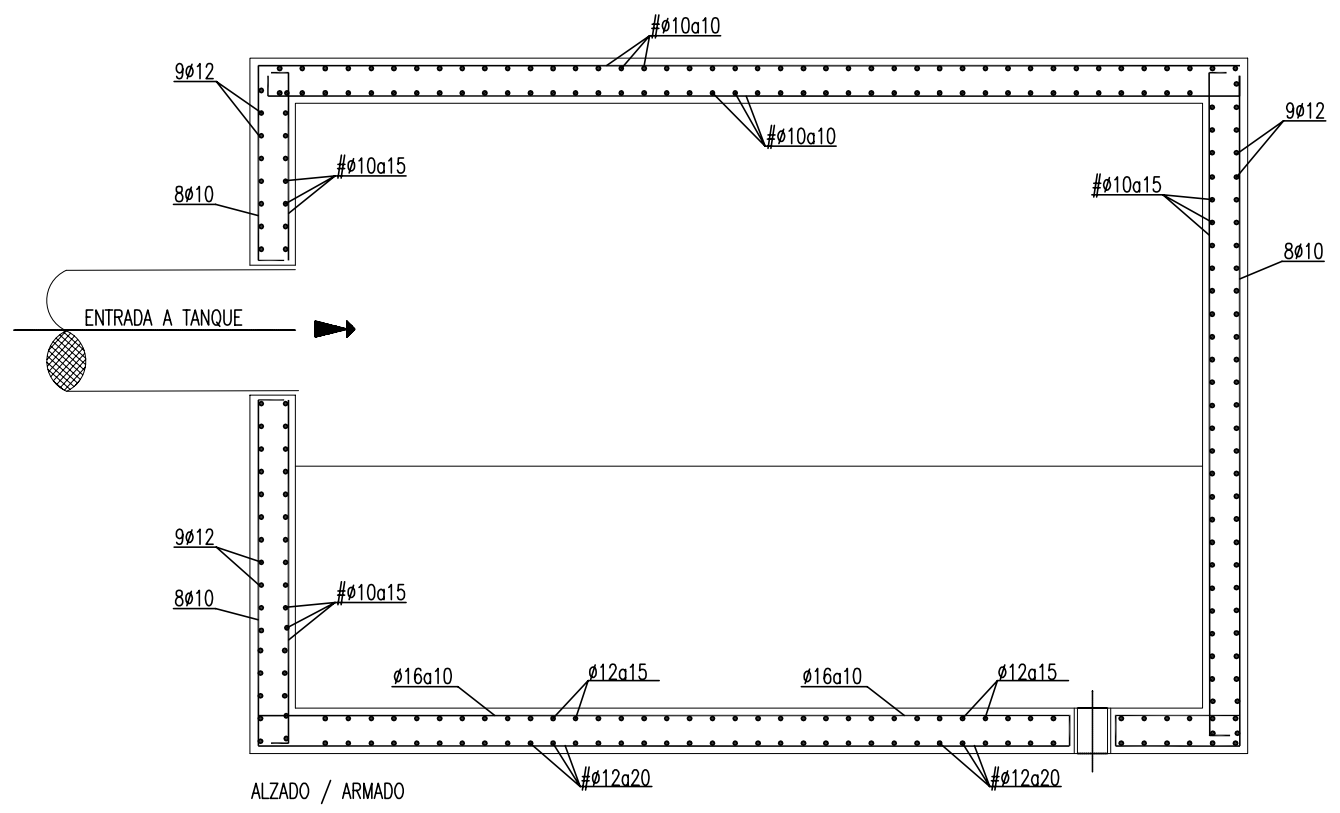

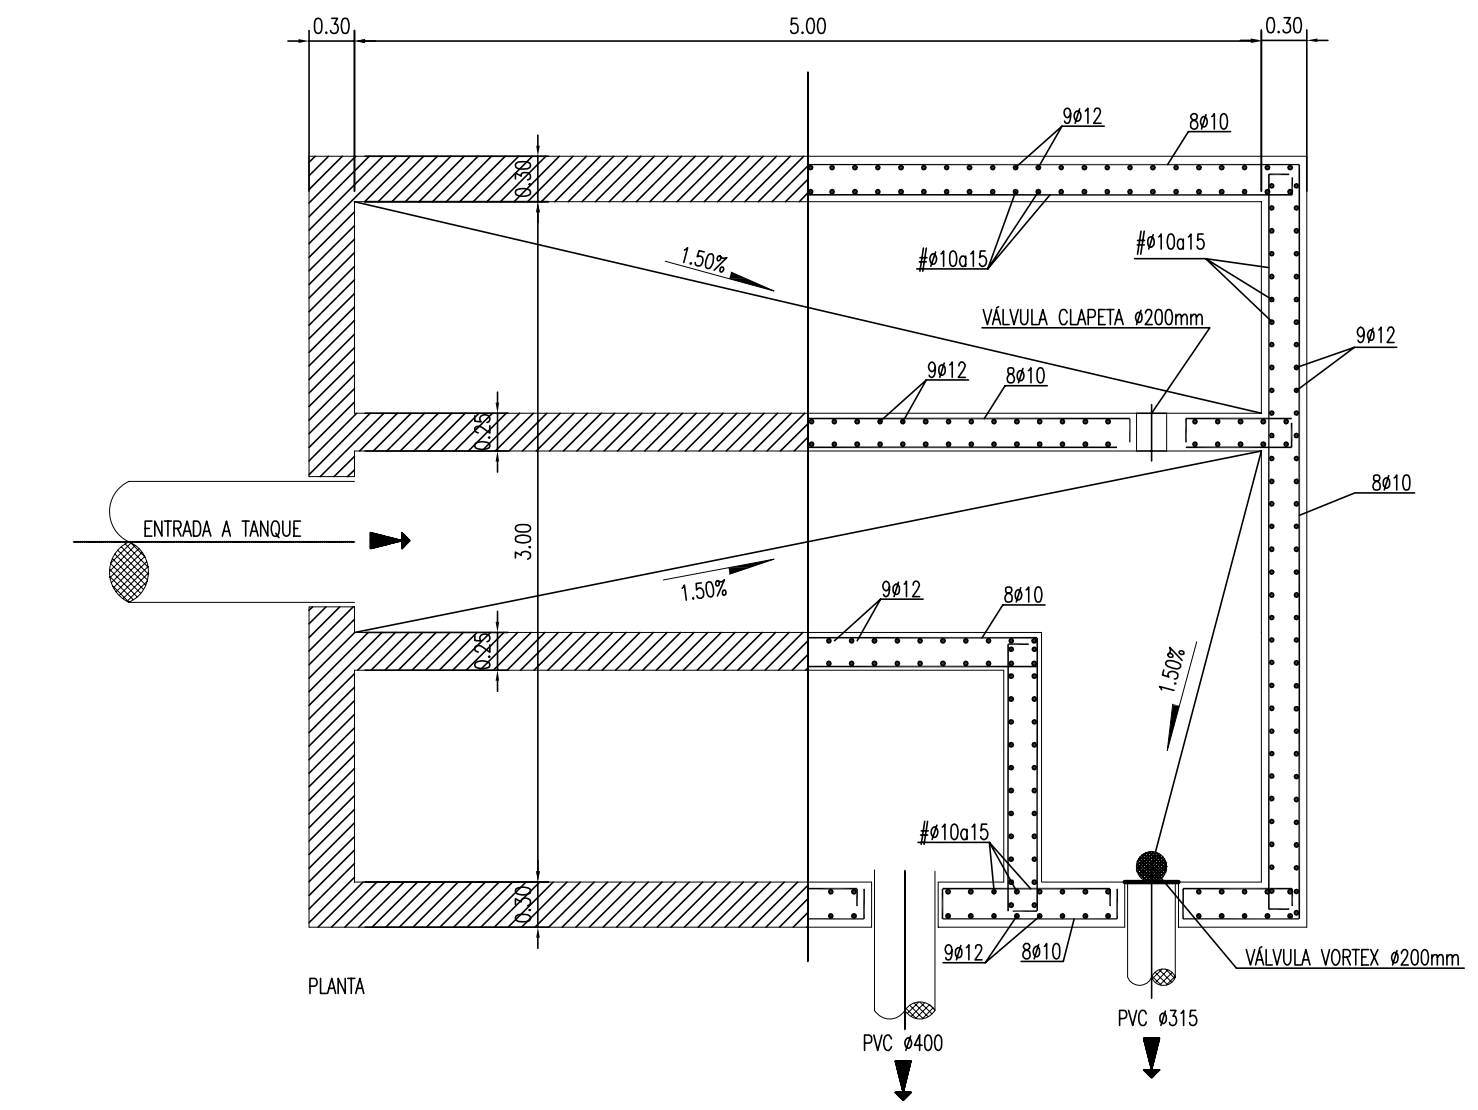

TANQUE DE TORMENTAS T-1.2 Esc. 1/50

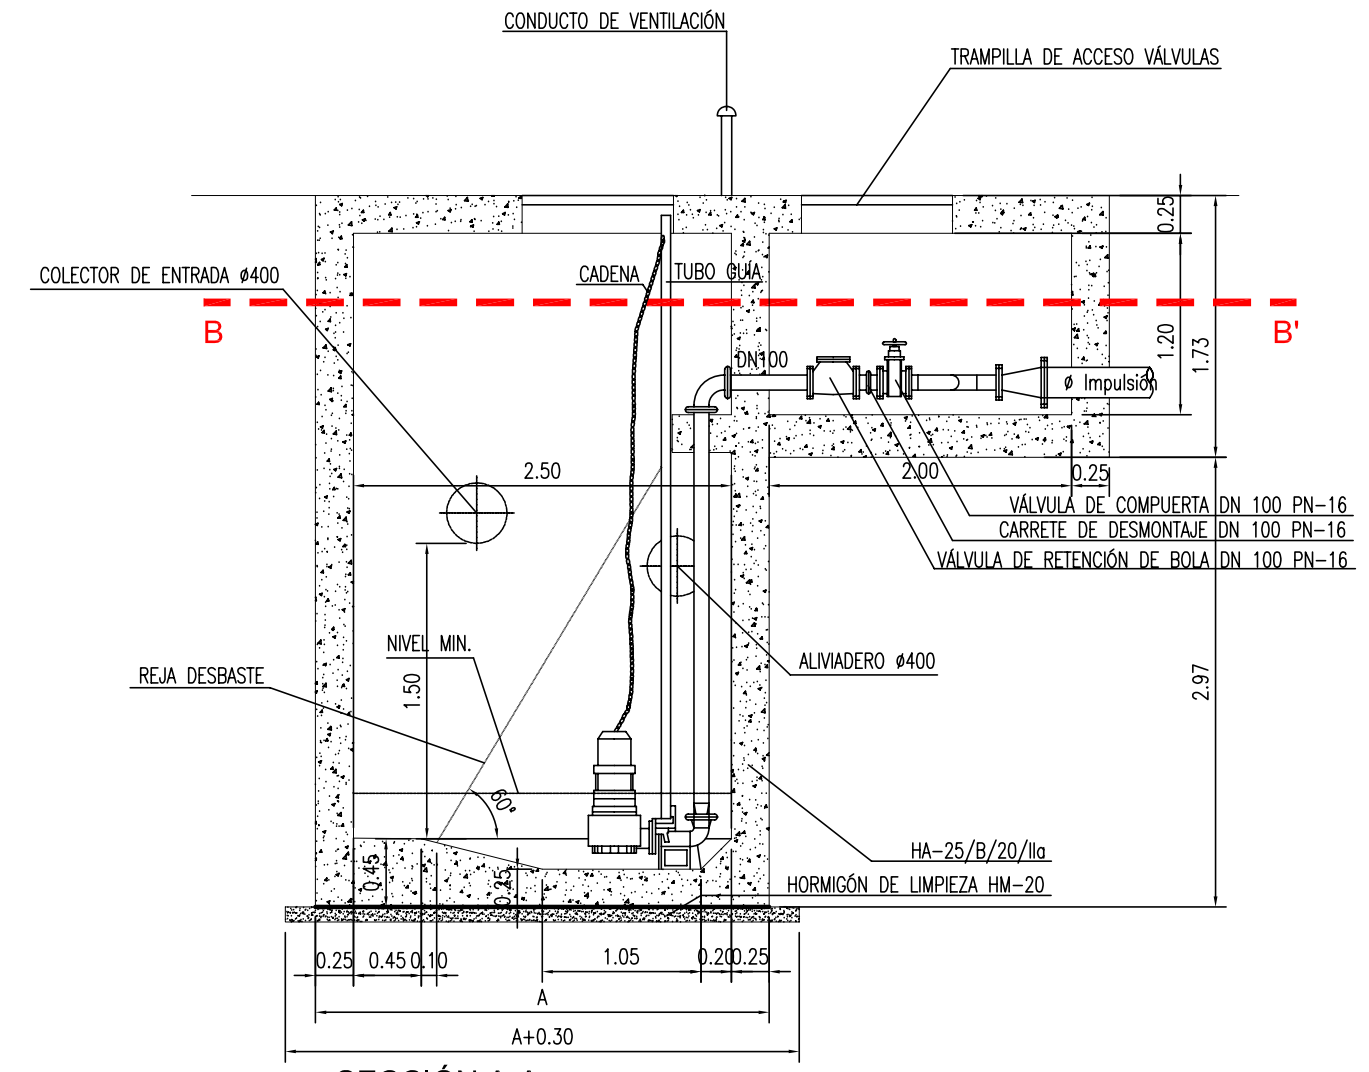

SECCIÓN A-A

LA ESTACIÓN DE BOMBEO LLEVA DOBLE ARMADURA EN TODOS SUS MUROS Y LOSAS ø12/0.15 CM, EXCEPTO EN LOSAS SUPERIORES CON UN MALLAZO DE ø12/0.15 CM

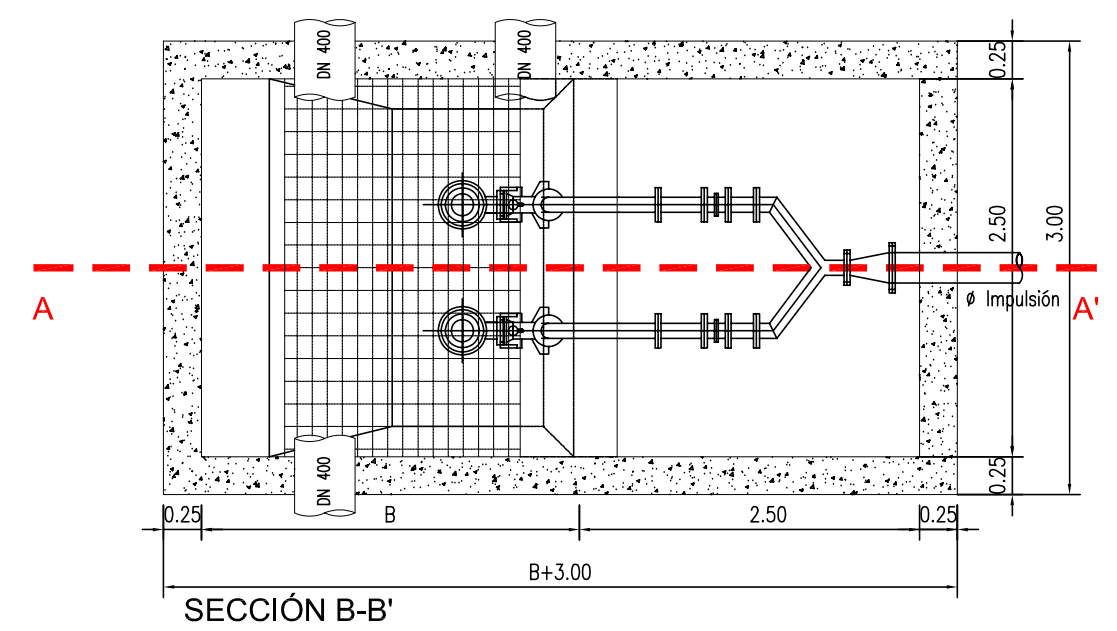

SECCIÓN B-B'

ESTACIÓN DE BOMBEO Esc. 1/50

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD					
	LOCALIZACIÓN	TIPO Y CARACTERÍSTICAS RESISTENTES		CONTROL DE MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD	
HORMIGÓN	HORMIGÓN DE LIMPIEZA	HM-12.5	fck=12.5 N/mm2	reducido	1,5
	CIMENTACIÓN Y MUROS	HA-25/P/20/IIIa	fck=25 N/mm2	normal	
	HORMIGONES EN MASA	HM-15	fck=15 N/mm2	normal	
ACERO	TODA LA OBRA	CORRUGADO B-500-S	fy=500 N/mm2	normal	1,15
	TODA LA OBRA	LAMINADO A-42b	2.600 Kg/cm2	normal	
CONTROL DE EJECUCIÓN		NORMAL	COEFICIENTE DE MAYORACIÓN DE ACCIONES		1,6/1,35/1,5

POZOS DE BOMBEO				
Nº DE BOMBEO	SANEAMIENTO	A	B	Ø Impulsión
BP Nº-1	Pluviales	2.00 m?	2.00 m?	Ø 100mm
BP Nº-2	Pluviales	2.50 m?	2.50 m?	Ø 200mm
BF Nº-1	Fecales	2.00 m?	2.00 m?	Ø 125mm
BF Nº-2	Fecales	2.00 m?	2.00 m?	Ø 200mm
P Nº3	Fecales/Pluviales	2.50 m?	2.50 m?	Ø 100mm

sican suelo industrial de cantabria

EQUIPO REDACTOR:

DIRSUR
Avda. Reina Victoria, 23-25 - 39004 - Santander - Cantabria

Javier Leonardo Martín
Ingeniero de Caminos

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA -AIEP- Nº10 ÁREA DE VAL DE SAN VICENTE

APROBACIÓN INICIAL	-
APROBACIÓN PROVISIONAL	-
APROBACIÓN DEFINITIVA	X

ESCALA: 1/4.000

0 0 80 1160 240 2320 400

FORMATO ORIGINAL UNE A3

TÍTULO: RED DE SANEAMIENTO. TANQUES DE TORMENTAS Y POZOS DE BOMBEO

Nº PLANO U.7.7

HOJA:

FECHA: Noviembre de 2012